

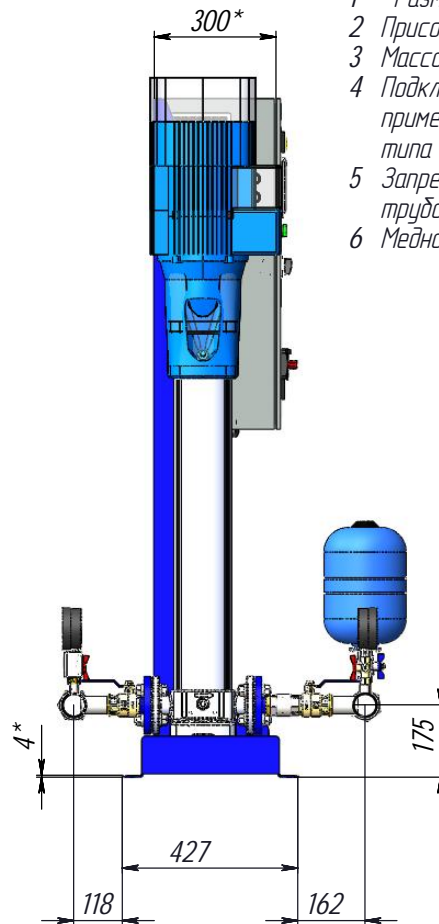
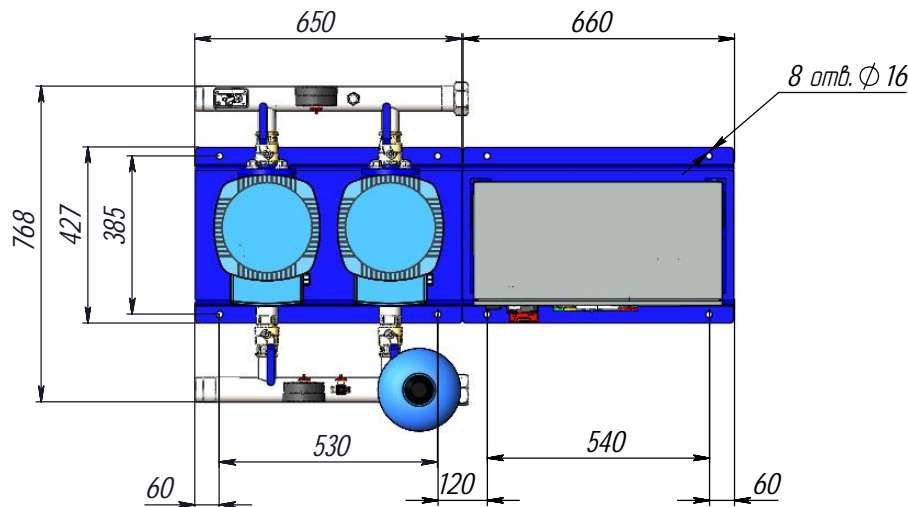


А/Ф СРД

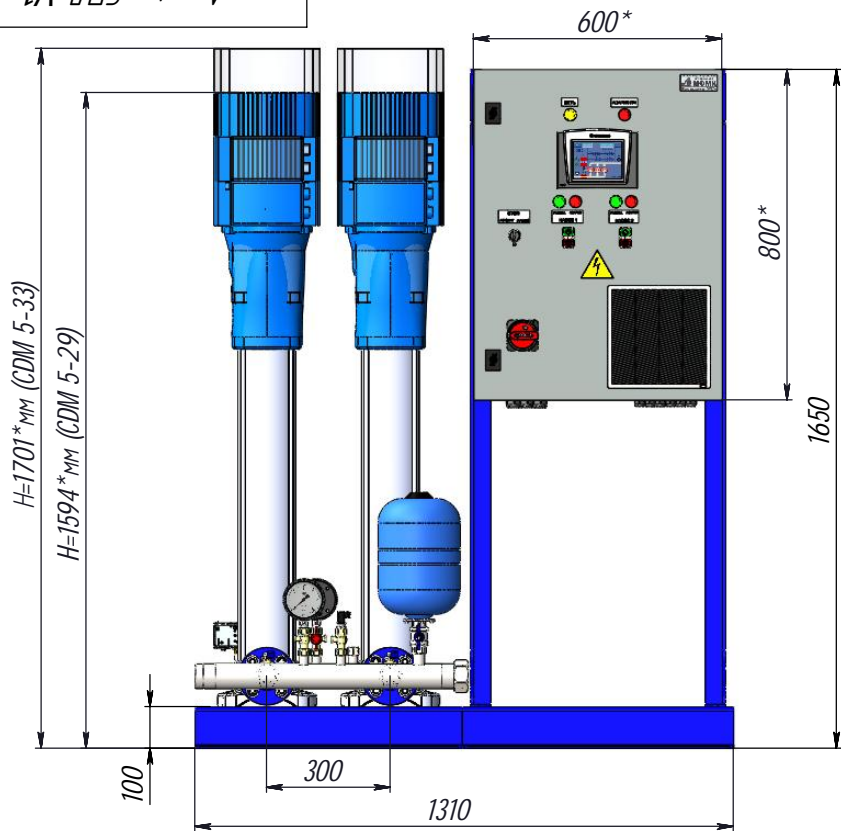

- *Размеры для справок.
- Присоединительные размеры выдержать в пределах допуска $\pm IT16/2$.
- Масса указана без учета ШУ.
- Подключение насосной установки к процессу производить только с применением виброизолирующих вставок с учетом давления процесса и типа подключения резьба или фланец.
- Запрещено передавать вертикальные или горизонтальные нагрузки от трубопроводов подключения на коллекторы станции.
- Медная трубка $\delta 6$ мм условно не показана.

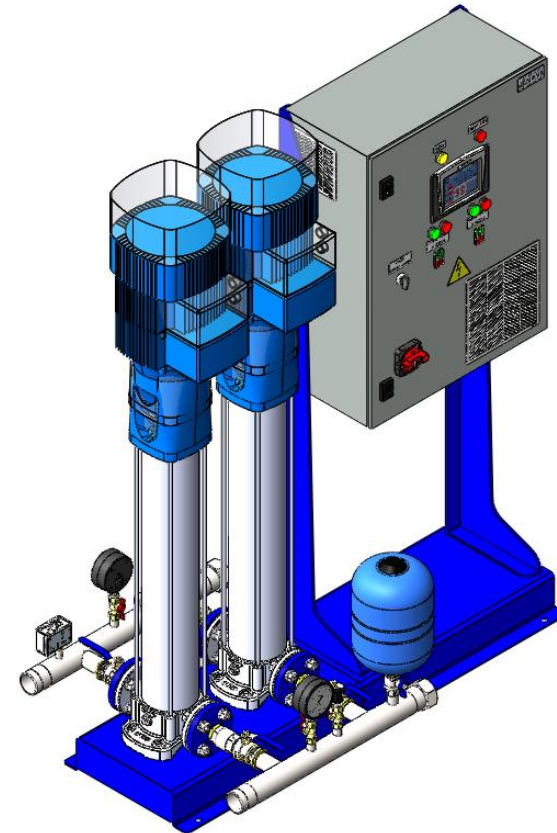

				Серии насосов CDM 5-29 ... CDM 5-33		
Изм. / Лист	№ докум.	Подп.	Дата	А/Ф СРД 2 CDM 5-29 1,1 кВт КЧ2 50 мм СБ	Лит.	Масса
					Лист 1	Масштаб
Разраб.	Ишутина Н.Ю.		26.07.2024			270
Проверил	Артемченко Л.Ю.					1:13
Т. контроль	Артемченко Л.Ю.					
Нач. КБ	Свечников А.В.					
Н. контроль	Одрина А.Н.					
Утв.	Свечников А.В.					
				Стандартная комплектация.	МФМК ГРУППА КОМПАНИЙ	